


Trabalhos à quente



2 mortes associadas a trabalhos à quente ocorreram na Empresa nos últimos 10 anos.

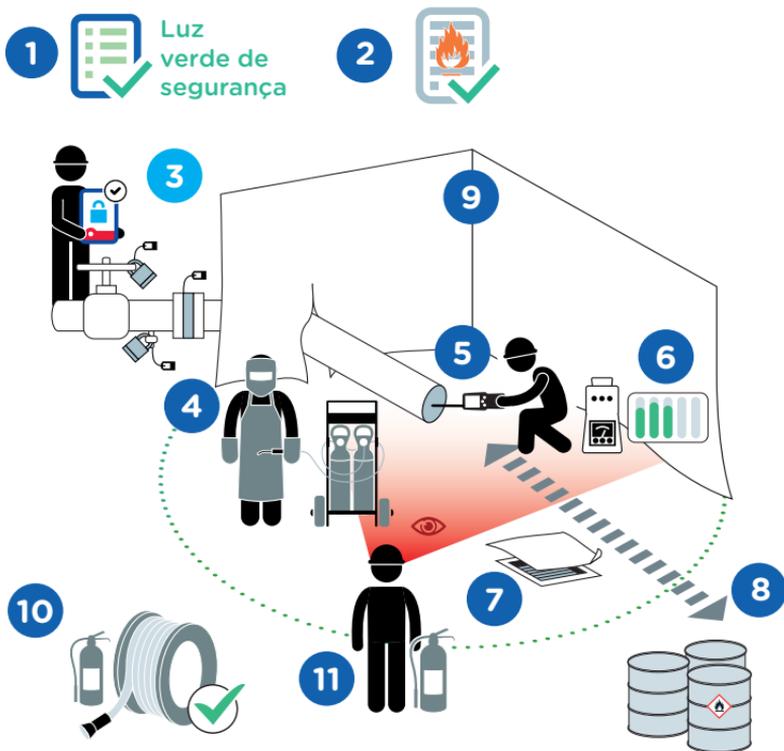

TotalEnergies



Trabalhos à quente

Local _____

Data _____

Empresa observada _____

N.º da autorização _____



Setembro de 2021

SIM NÃO N/A

PONTOS A VERIFICAR

1 A verificação “Luz verde de segurança” foi realizada?

2 A autorização de trabalho a quente foi validada?

3 Aplicar a lista de verificações “Trabalhos em sistemas não-energizados” para cada tipo de energia e responder: todos os pontos aplicáveis estão em conformidade?

4 O pessoal que executa a actividade utiliza os EPI específicos para a tarefa?

5 Se a zona é dentro de uma atmosfera potencialmente explosiva, foi efectuado um controlo da atmosfera antes do início dos trabalhos a quente?

6 Se a zona for localizada numa atmosfera potencialmente explosiva, é feito um acompanhamento contínuo da atmosfera ou são feitos controlos com uma determinada frequência e os resultados são verificados?

7 Os esgotos, as aberturas e os ventiladores estão protegidos?

8 Todos os materiais combustíveis foram removidos, cobertos ou mantidos húmidos na zona de trabalho à quente?

9 Quando exigido na autorização de trabalho, as lonas de protecção contra faíscas estão colocadas no devido lugar?

10 Os equipamentos contra incêndios foram inspeccionados, estão disponíveis na zona de trabalho e estão prontos a ser utilizados?

11 Quando exigido na autorização de trabalho, o vigilante de incêndios está no seu lugar?

Taxa de conformidade (Número de SIM/pontos aplicáveis): / (%)

Comentários _____

Apelido _____ Empresa _____

Assinatura _____