

# Nettoyage manuel par jet d'eau haute pression

Septembre 2021



**1 accident mortel** lié au nettoyage par jet d'eau à haute pression est survenu dans la Compagnie au cours des 10 dernières années.

1



Feu vert sécurité


2




4



au pistolet

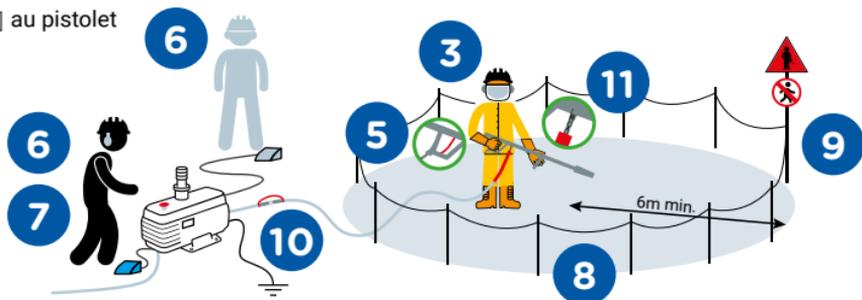

au flexible

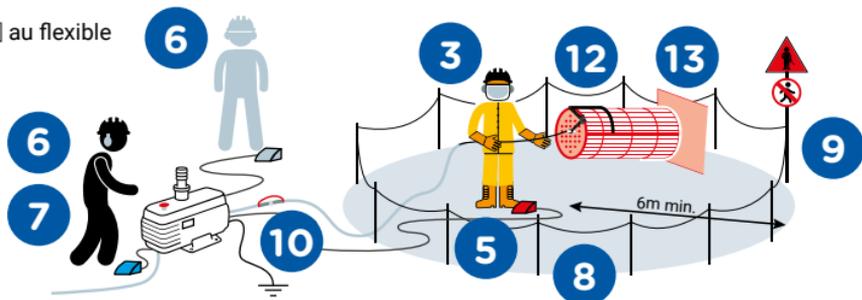

TotalEnergies



# Nettoyage manuel par jet d'eau HP



Septembre 2021

Lieu \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Entreprise observée \_\_\_\_\_ N° permis \_\_\_\_\_

OUI NON N/A

## POINTS À VÉRIFIER

- |                       |                       |                       |           |   |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---|
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>1</b>  | La vérification « Feu vert sécurité » a-t-elle été réalisée ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>2</b>  | La liste des contrôles avant démarrage a-t-elle été réalisée par l'équipe intervenante ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>3</b>  | Le personnel présent dans la zone balisée porte-t-il les EPI spécifiques à la tâche ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>4</b>  | Le personnel a-t-il un certificat de formation / compétence ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>5</b>  | Le flexible est-il doté d'un dispositif à son extrémité (pistolet, buse...) contrôlé par une commande à action maintenue active à disposition de l'opérateur ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>6</b>  | Y-a-t-il une surveillance visuelle permanente de l'opérateur par le chef de bord équipé d'une commande de mise hors pression instantanée ? (NB : par un surveillant dédié si visibilité limitée entre le chef de bord et l'opérateur) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>7</b>  | Le chef de bord est-il à proximité du groupe HP pour actionner son arrêt d'urgence ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>8</b>  | La zone de travail est-elle dégagée ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>9</b>  | La zone d'intervention est-elle balisée et signalée ? (mini 6 m de l'outil de projection)   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>10</b> | Tous les raccordements entre flexibles sont-ils pourvus d'un dispositif anti-fouet ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>11</b> | Pour le nettoyage HP au pistolet, celui-ci a-t-il une gaine de sécurité et, si exigence locale, un système anti-fouet pistolet-flexible ?   |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>12</b> | Pour le nettoyage HP manuel au flexible, un dispositif anti-éjection est-il en place ?  |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <b>13</b> | Pour le nettoyage HP de conduites ou d'équipements ouverts aux deux extrémités, un écran est-il installé à l'extrémité libre de l'équipement ?  |

Taux de conformité (Nb OUI/points applicables) : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ %)

Commentaires \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Entreprise \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_