


Abpumpen mit Saugwagen



Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten 5 Jahren **2 potentiell schwere Unfälle** im Zusammenhang mit Abpumparbeiten.

- 1  **Grünes Licht Sicherheit**
- 2 
- 3 
- 4 

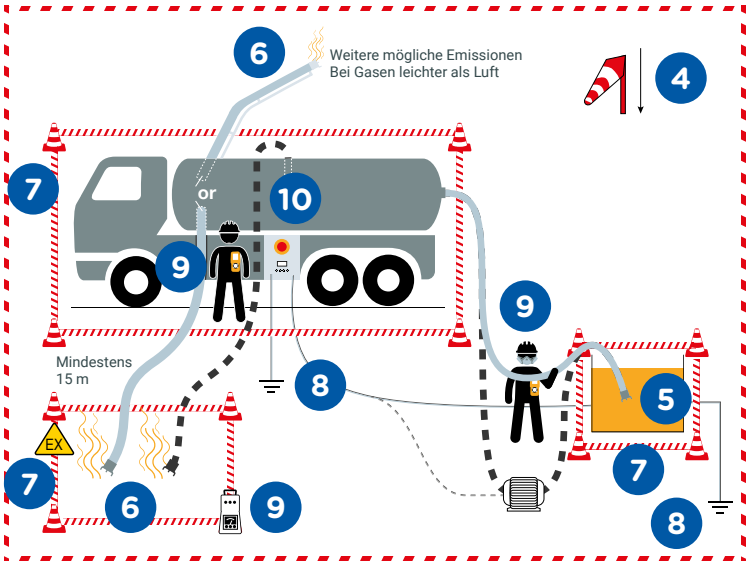

--- Mit Förderpumpe



TotalEnergies



Abpumpen mit Saugwagen

Juni 2022



Ort _____

Datum _____

Beobachtete Firma _____

Erlaubnis-Nr. _____

JA NEIN N/A

ZU PRÜFENDE PUNKTE

1

Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ durchgeführt?

2

Hat das Einsatzteam vor dem Start die Liste der fälligen Kontrollen abgearbeitet?

3

Können der Bediener und der Fahrer für diese Aufgabe eine Bescheinigung über ihre Ausbildung / Kompetenz vorlegen?

4

Ist die Baustelle nach der Windrichtung ausgerichtet und stehen der Saugwagen und die Lüftungslöcher außerhalb von Gebäuden?

5

Kennt das Team die Merkmale und Risiken des abzupumpenden Produktes (entflammbar, giftig ...) und wurde dessen Kompatibilität mit der verwendeten Ausrüstung überprüft?

6

Wenn die Gasausstöße nicht aufgefangen werden können, werden diese in einen abgesicherten Bereich geleitet (Mindestabstand zum Wagen 15 m auf der windabgewandten Seite; ansonsten und nur bei Gasen, die leichter sind als Luft, über den Wagen, mind. 5 m über dem Boden)?

7

Sind der Saugwagen, die Abpumpzone und der Ausstoßbereich abgegrenzt und ist der Ausstoßbereich gekennzeichnet? (Bei einer Tankstelle: Kennzeichnung der Baustellen-Grundfläche)

8

Wurde für die Erdungen und den Potentialausgleich gesorgt?

9

Wird die Atmosphäre im Bereich der Absaugstelle, des Wagens und der Abluft-Austrittsstelle ständig überwacht?

10

Befindet sich der Fahrer in der Nähe der Not-Halt-Schaltung der Pumpe?

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte): / (%)

Kommentare _____

Name _____

Firma _____

Unterschrift _____