


Abpumpen mit Saugwagen



Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten 5 Jahren **2 potentiell schwere Unfälle** im Zusammenhang mit Abpumparbeiten.

- 1 **Grünes Licht Sicherheit**
- 2
- 3
- 4

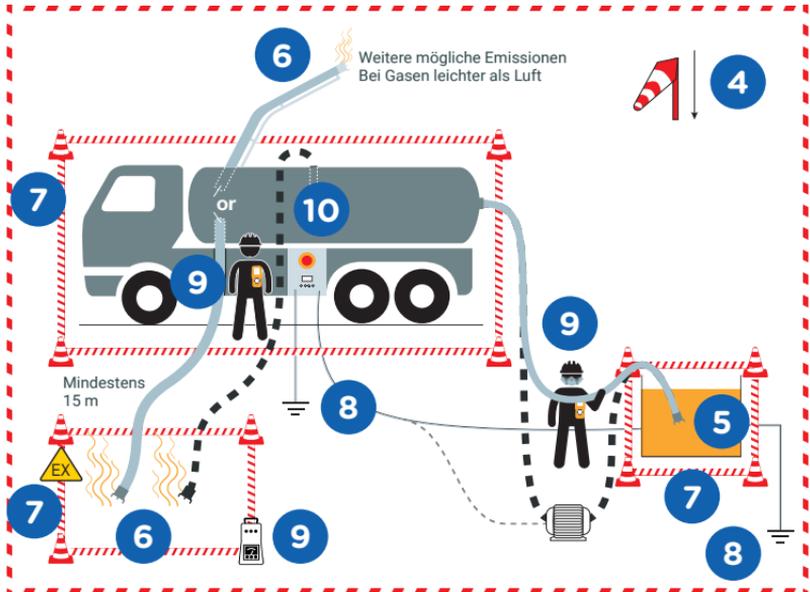

■ ■ ■ Mit Förderpumpe



TotalEnergies



Abpumpen mit Saugwagen



Juni 2022

Ort _____ Datum _____

Beobachtete Firma _____ Erlaubnis-Nr. _____

JA NEIN N/A

ZU PRÜFENDE PUNKTE

- 1** Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ durchgeführt?
- 2** Hat das Einsatzteam vor dem Start die Liste der fälligen Kontrollen abgearbeitet?
- 3** Können der Bediener und der Fahrer für diese Aufgabe eine Bescheinigung über ihre Ausbildung / Kompetenz vorlegen?
- 4** Ist die Baustelle nach der Windrichtung ausgerichtet und stehen der Saugwagen und die Lüftungslöcher außerhalb von Gebäuden?
- 5** Kennt das Team die Merkmale und Risiken des abzupumpenden Produktes (entflammbar, giftig ...) und wurde dessen Kompatibilität mit der verwendeten Ausrüstung überprüft?
- 6** Wenn die Gasausstöße nicht aufgefangen werden können, werden diese in einen abgesicherten Bereich geleitet (Mindestabstand zum Wagen 15 m auf der windabgewandten Seite; ansonsten und nur bei Gasen, die leichter sind als Luft, über den Wagen, mind. 5 m über dem Boden)?
- 7** Sind der Saugwagen, die Abpumpzone und der Ausstoßbereich abgegrenzt und ist der Ausstoßbereich gekennzeichnet? (Bei einer Tankstelle: Kennzeichnung der Baustellen-Grundfläche)
- 8** Wurde für die Erdungen und den Potentialausgleich gesorgt?
- 9** Wird die Atmosphäre im Bereich der Absaugstelle, des Wagens und der Abluft-Austrittsstelle ständig überwacht?
- 10** Befindet sich der Fahrer in der Nähe der Not-Halt-Schaltung der Pumpe?

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte): / (%)

Kommentare _____

Name _____ Firma _____

Unterschrift _____