


Arbeiten an energiefreien Verfahrenssystemen (Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe)



Innerhalb der Gesellschaft gab es in den letzten 10 Jahren **11 Todesfälle** im Zusammenhang mit Arbeiten an energiebeaufschlagten Systemen.

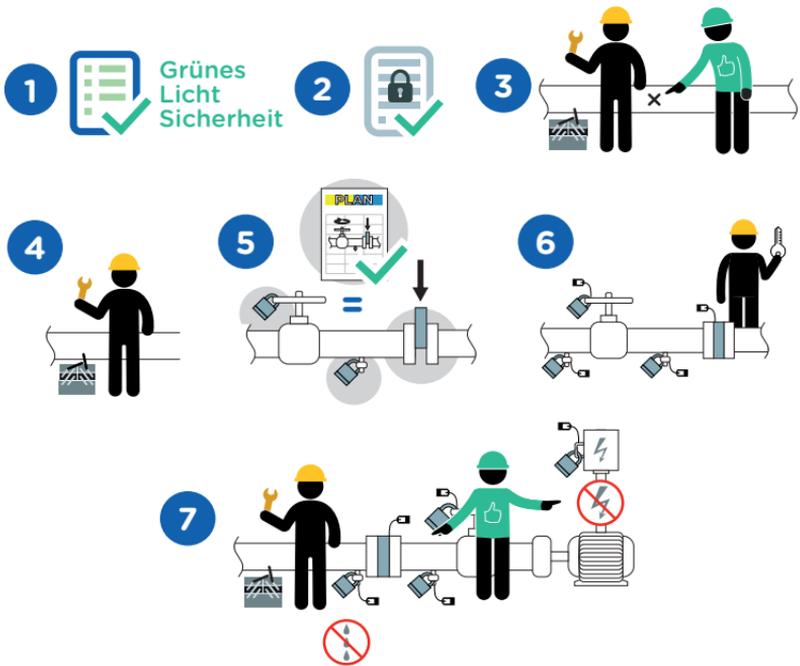

Arbeiten an energiefreien Verfahrenssystemen (Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe)



Juni 2022

Ort _____ Datum _____

Beobachtete Firma _____ Erlaubnis-Nr. _____

JA NEIN N/A

ZU PRÜFENDE PUNKTE

1 Wurde die Überprüfung „Grünes Licht Sicherheit“ durchgeführt?

2 Hat der Vertreter des Einsatzteams den/die bestätigten Sicherheitsnachweis(e) für die betreffende(n) Anlage(n) erhalten?

3 Ist der betreffende Kreislauf bzw. die betreffende Anlage vor Ort durch eine dazu befugte Person und in Anwesenheit des Vertreters des Einsatzteams identifiziert?

4 Ist das Personal, das die Arbeit durchführt, mit den entsprechenden PSA ausgestattet, und bei explosionsfähiger Atmosphäre mit funkenfreiem Werkzeug?

5 Sind die Trennungsvorrichtungen so wie im genehmigten Trennungsplan aufgezeigt positioniert? (Originalunterlagen an einem dafür bestimmten Ort einzusehen)

6 Sind die Trennungsvorrichtungen verriegelt und wird darauf hingewiesen/sind sie gekennzeichnet?

7 Wurde die Spannungsfreiheit durch eine dazu befugte Person in Anwesenheit des Vertreters des Einsatzteams demonstriert?

Übereinstimmungsrate (Anzahl JA/anwendbare Punkte): / (%)

Kommentare _____

Name _____ Firma _____

Unterschrift _____