


Работа на технологическом оборудовании с изоляцией энергоресурсов (газы, жидкие и твердые рабочие среды)



11 несчастных случаев со смертельным исходом
в связи с работами на оборудовании под напряжением
и/или давлением за последние 10 лет в Компании.

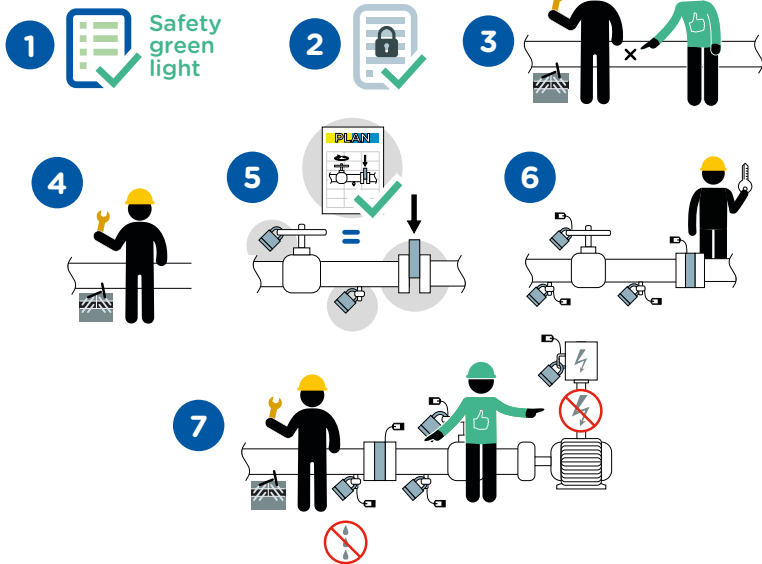

TotalEnergies



Работа на технологическом оборудовании с изоляцией энергоресурсов (газы, жидкие и твердые рабочие среды)



Июнь 2022

Место _____ Дата _____

Вовлеченная компания _____ № наряда-допуска _____

ДА НЕТ Н/п

ПРОВЕРЯЕМЫЕ МОМЕНТЫ

- 1** Была выполнена проверка «Зеленый свет - безопасность»?
- 2** Представитель рабочей бригады получил утвержденный(ые) сертификат(ы) изоляции для оборудования, где должны выполняться работы?
- 3** Контур или оборудование для работ идентифицирован на месте уполномоченным лицом в присутствии представителя рабочей бригады?
- 4** Задействованные работники надели подходящие специальные СИЗ и, в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой, используют искробезопасный инструмент?
- 5** Изолирующие/отключающие устройства находятся в положении, указанном на утвержденной схеме / чертеже изоляции? (с оригиналами документов можно ознакомиться в специально отведенном месте)
- 6** Изолирующие/отключающие устройства заблокированы и обозначены / проэтикетированы?
- 7** Проверка отсутствия энергоресурса выполнена уполномоченным лицом в присутствии представителя рабочей бригады?

Степень соответствия (количество ДА/применимых пунктов) / (%)

Комментарии _____

Ф.И.О. _____ Предприятие _____

Подпись _____