


العمل على ارتفاع

وقعت 11 حالة وفاة تتعلق بالعمل في المرتفعات داخل الشركة في السنوات العشر الماضية.



1  الضوء الأخضر للسلامة

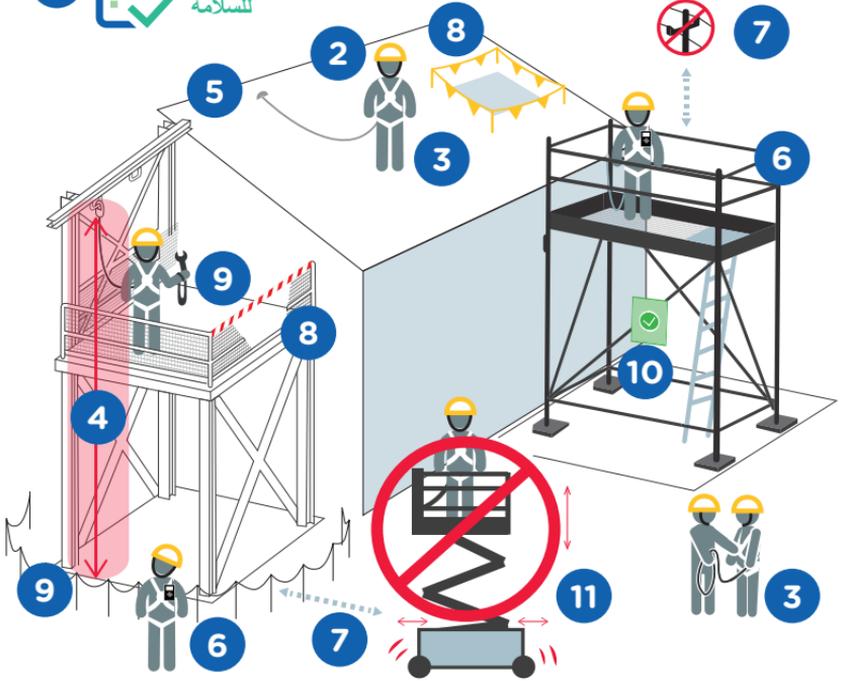

TotalEnergies





العمل على ارتفاع

التاريخ _____ الموقع _____

رقم التصريح _____ تحت ملاحظة الشركة _____

نقاط للتحقق منها

غير متاح نعم

- 1 هل تم تنفيذ إجراءات "الضوء الأخضر للسلامة"؟
- 2 هل يرتدي جميع الأفراد الموجودين على ارتفاع خوذة الأمان المرفقة بشريط الذقن؟
- 3 عندما يكون حزام الأمان مطلوبًا، هل يتم ارتداؤه و ضبطه وفقا لمنصة العمل (خارج الحواجز الثابتة أو في منصات العمل على ارتفاع المتحركة (MEWP)؟
- 4 هل مسار السقوط المحتمل خالي من العوائق عند العمل بحزام أمان؟
- 5 هل يرتدي جميع الأفراد حزام أمان مقيد بنقاط الربط المحددة مسبقًا؟
- 6 هل يدرك طاقم العمل أن عضو الفريق الذي يرتدي أحزمة الأمان يجب أن يظل مرئيًا أو مسموعًا؟
- 7 هل تم أخذ مسافة آمنة من المخاطر المحتملة (خطوط الكهرباء، أنشطة مشتركة)؟
- 8 هل الفجوات أو الفتحات أو المناطق الهشة في الأرضيات وقضبان الحماية والأسقف محددة و / أو محمية؟
- 9 هل الأدوات ومواد العمل مؤمنة لتجنب سقوط الأجسام أو تم وضع علامة على المنطقة المقابلة في الأسفل؟
- 10 هل تم فحص السقالة وأعلن أنها آمنة للاستخدام؟
- 11 هل يدرك طاقم العمل أنه لن يتم نقل منصات العمل المرتفعة المتحركة MEWP أو السقالة المتحركة أثناء تواجد الأفراد بها؟

معدل الامتثال (ملحوظة نعم / النقاط المطبقة): _____ / _____ (%)

التعليقات

الشركة

الاسم

التوقيع